


Подключение инфракрасных обогревателей РИО к терморегулятору RTR-E6121



Схема подключения инфракрасных обогревателей через терморегулятор

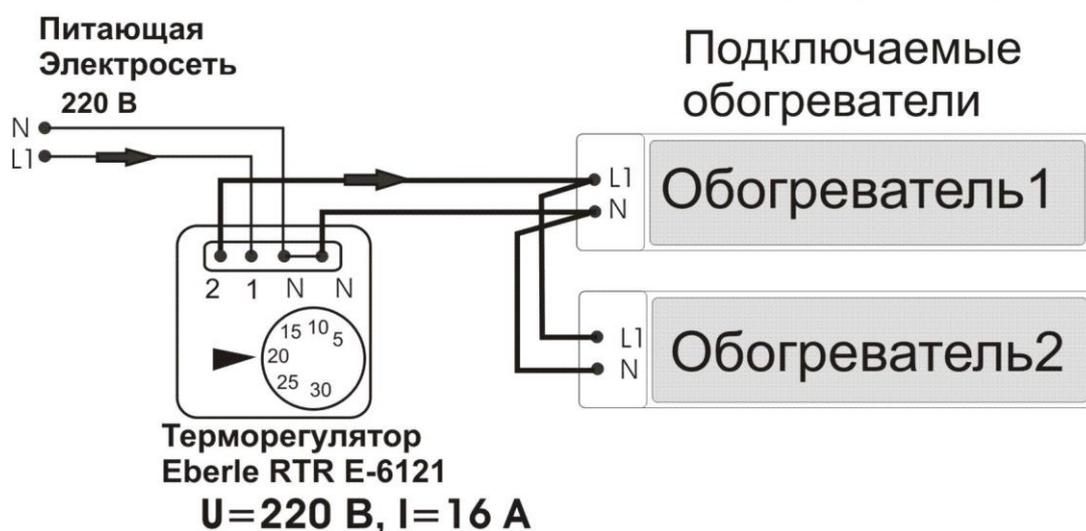

Соединительные провода в комплект не входят.


При подключении обогревателей суммарной мощностью меньше 3 кВт. в качестве соединительных проводов возможно использовать провод: ПВС 2x1,5

Терморегулятор рекомендуется устанавливать на внутренней стене на высоте 1,5 м. от пола.

Подключения инфракрасных обогревателей РИО к терморегулятору RTR-E3563/6163



Схема подключения инфракрасных обогревателей через терморегулятор

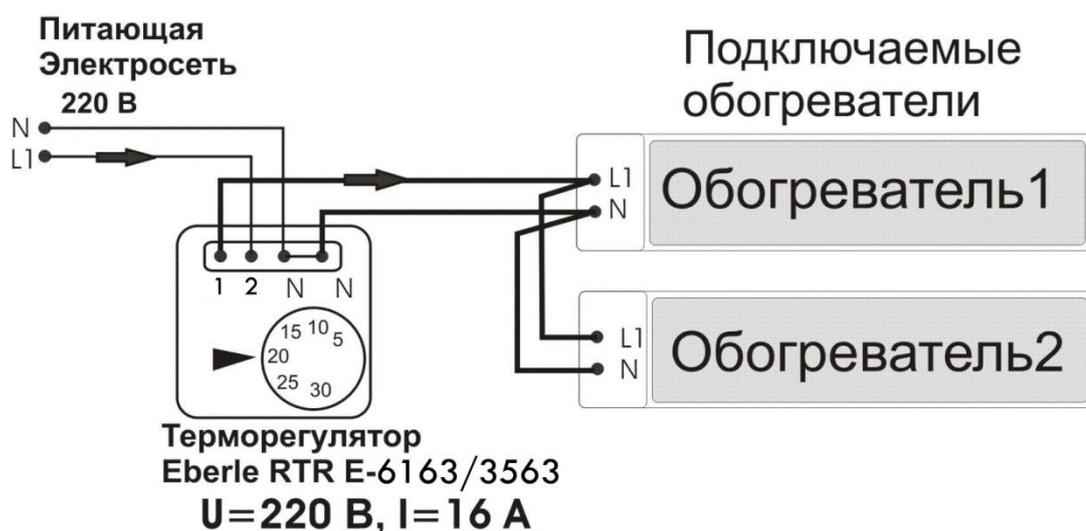

Соединительные провода в комплект не входят.

При подключении обогревателей суммарной мощностью меньше 3 кВт. в качестве соединительных проводов возможно использовать провод: ПВС 2x1,5

Терморегулятор рекомендуется устанавливать на внутренней стене на высоте 1,5 м. от пола.